


9. Rendszerpéldák

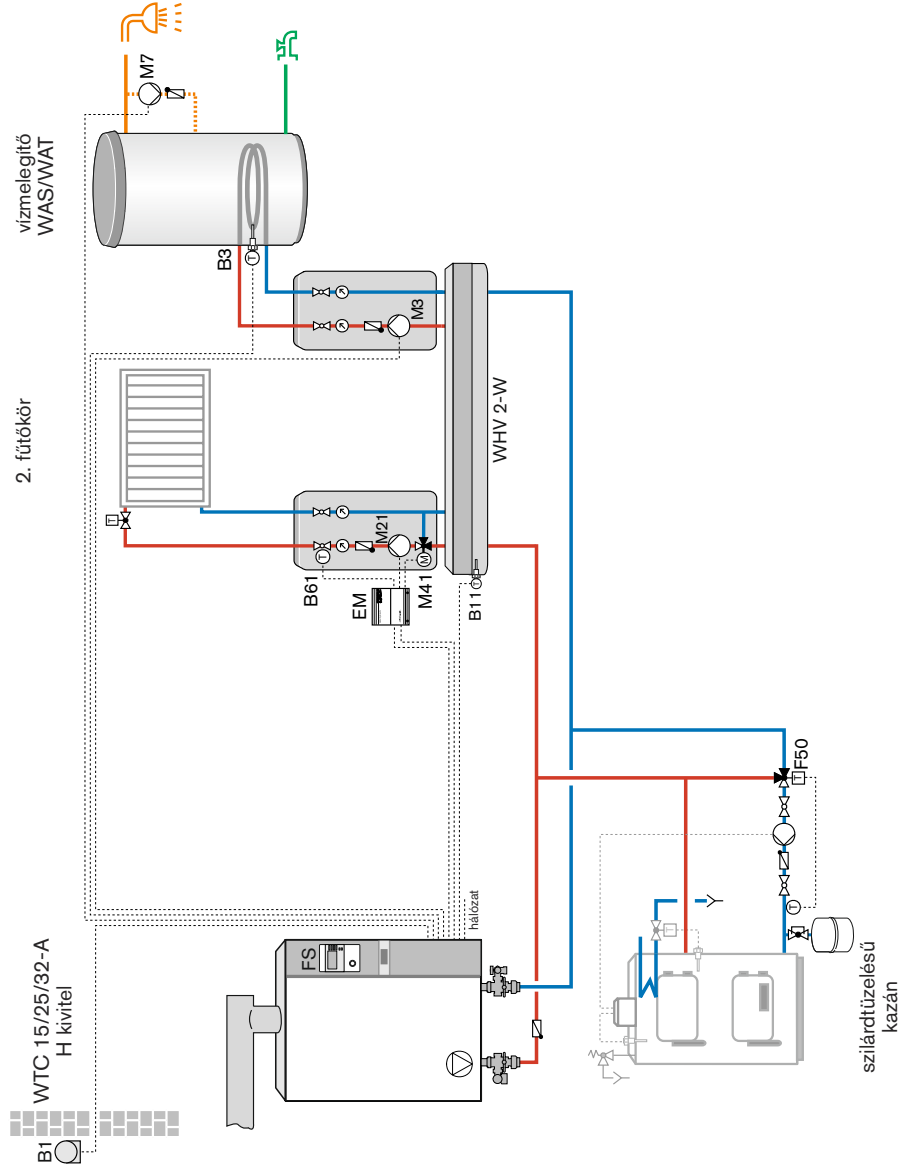

Jelmagyarázat:

- FS: WCM-FS távvezérlő-egység
- EM: WCM-EM bővítőmodul
- B1: külsőhőmérséklet-érzékelő (NTC 600Ω)
- B3: melegvízhőmérséklet-érzékelő (NTC 12kΩ)
- B11: váltóhőmérséklet-érzékelő (NTC 5 kΩ)
- B61: 2. fűtőköri előremenő-érzékelő (NTC 5 kΩ)

Megjegyzések:

1. Ha a szilárdtüzelésű kazánnál a B11 érzékelő által mért hőmérséklet magasabb, mint az összes fogyasztó hőmérsékletigénye, akkor a WTC üzemen kívüli állapotban marad. A WTC ezenkívül a H1-érintkező nyitásával a szilárdtüzelésű kazán termosztátjával is reteszeltető (P15 = 0).
2. A szilárdtüzelésű kazán üzeméhez puffertartó szilárdtüzelésű kazánál javasoljuk. Puffertartó nélkül a szilárdtüzelésű kazánál csak legfeljebb 15 kW teljesítmény megengedett.
3. Üzembe helyezéskor állítsa be a WCM-FS címét: EM-HK#2
4. WTC beállításai: P13=4, P14=6

Minta-rendszervázlat

Df/Ze	VU 011210	40 94 0 4 01 02 0 0 0
m.SP	A	általánosan érvényes
	11	WTC-32 H FeWwMk

A rendszerpélda nem kötelező érvényű, a teljesség igénye nélküli mintaterv. A fűtési rendszer végleges tervezéséhez szaktervező közreműködése szükséges.